


RD-SW

Mocowanie pokrywy (zewnętrzne warunki atmosferyczne)

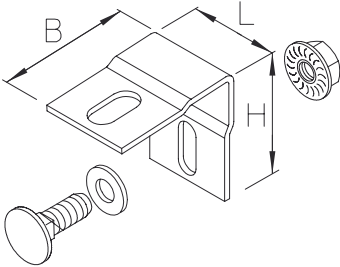

Eksplatacja na otwartym powietrzu wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczeń przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi (wiatr). Zgodnie z instrukcją montażu, należy zastosować przynajmniej 6 elementów zabezpieczających na 3 metry długości pokrywy trasy kablowej.

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	L	G
RD-SW F	40 mm	30 mm	40 mm	0,06 kg
W komplecie: 1x FRSV 6X12E 1x SEMS 6E 1x UVS M6				
Śruba z łbem półokrągłym Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923 Podkładka				

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	L	G
RD-SW E	40 mm	30 mm	40 mm	0,06 kg
W komplecie: 1x FRSV 6X12E 1x SEMS 6E 1x UVS M6				
Śruba z łbem półokrągłym Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923 Podkładka				

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	H	B	L	G
RD-SW E4	40 mm	30 mm	40 mm	0,06 kg
W komplecie: 1x FRSV 6X12E4 1x US 6x12E4 1x SEM 6E4 1x UVS M6				
Śruba z łbem półokrągłym Podkładka, DIN 125 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Podkładka				



DETALE / ZASTOSOWANIE

